
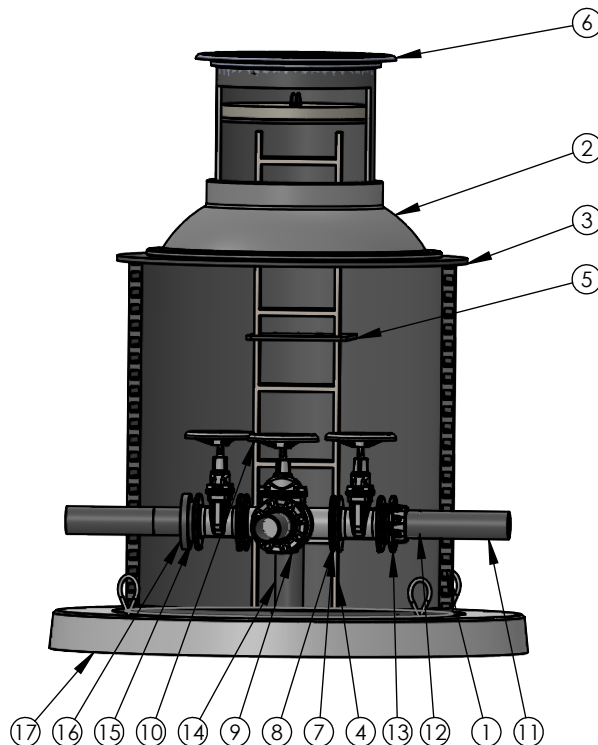


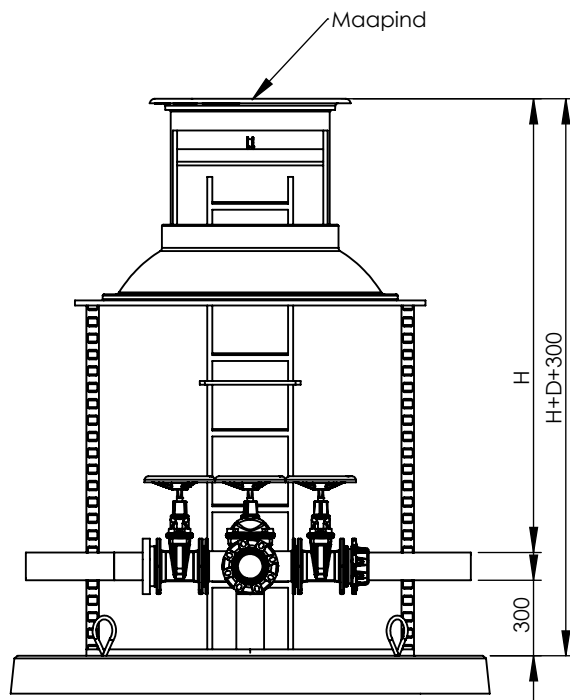

POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	PE spiraaltoru	ID1200 SN4	1
2	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
3	Ülemine plaat	PE 20 mm	1
4	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AlSi316, astmete vahe 300mm	1
5	Redeli kinnitus	PE 20mm	1
6	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
7	Malmkolmik äärikutega	DN100/100	1
8	Äärikutihend	EPDM 100/110	4
9	AVK kummikiilsiber	DN100, EPDM	3
10	Käsiratas siibrile	DN100	3
11	PE100 veetoru	PE100, 110x6.6	3
12	Tugihülss	DN100, AISI304, SDR17	2
13	Kiirliiteäärik, Tõmbekindel	DN100	2
14	Tugi	PE100, 110x6.6	1
15	Kaelus	Agru, De110, SDR17	1
16	Äärik	Agru, DN100, PN10	1
17	Betoon-plast ankurdusplaat tõsteasadega	D1900x150	1

Märkused:

Liikluskõõmusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.

Teleskoop 630	Rotoluuk 800	Teenindusava tüüp	A ☐	B ☐
		Survetoru sügavus maapinnast	H=	mm
		Survetoru läbimõõt 1	D1=	mm
		Survetoru läbimõõt 2	D2=	mm
		Survetoru läbimõõt 3	D3=	mm

JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT	TÜÜPJONIS	
Jaanus Kaasik	01.10.2026	KIRJELDUS	ID1200 Siibrikaev, DN100	
MATERIAL	Polüetüleen	SUURUS	A4	REV. A
PIPELIFE EESTI AS		JOONISE NR.	25306	
		MÕÕTKAVA 1:30	LEHT 1/1	