

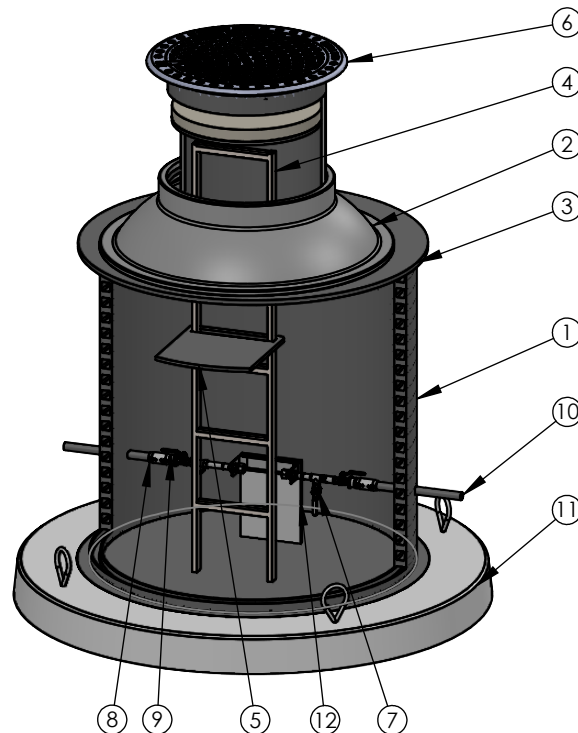


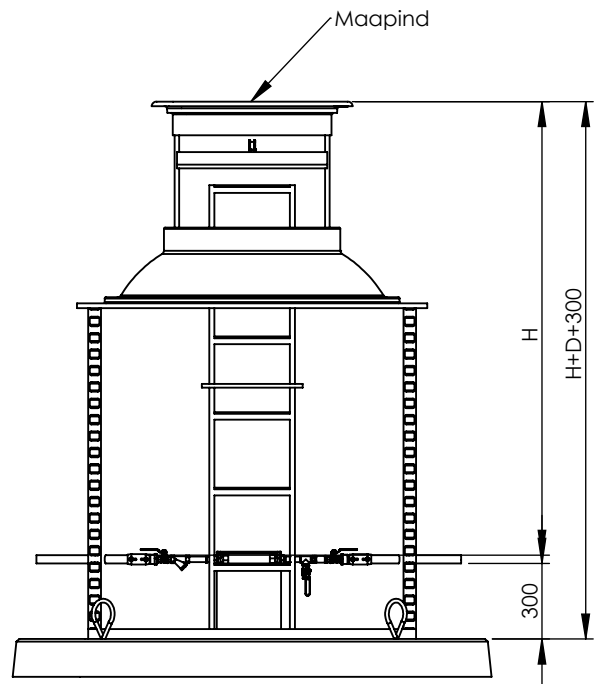

POS	NIMETUS	KIRJELDUS	KOGUS
1	PE spiraalitoru	ID1200 SN4	1
2	Teleskoobi mansett	PE100, 1000/630	1
3	Ülemine plaat	PE 20 mm	1
4	Libisemiskindlate astmetega RV redel	AISI316, astmete vahe 300mm	1
5	Redeli kinnitus	PE 20mm	1
6	Soojustatud teleskoop, umbluuk, malm, 40t	D630	1
7	Veemõõtja konsool	DN15, 165mm	1
8	El k muhv	32 SDR11	2
9	PE-messing üleminek	32x1/2 SDR11	2
10	PE100 veetoru	PE100, 32x3	2
11	Betoon-plast ankurdusplaat tõsteasadega	D1900x150	1
12	Tugi	PE 15mm	1

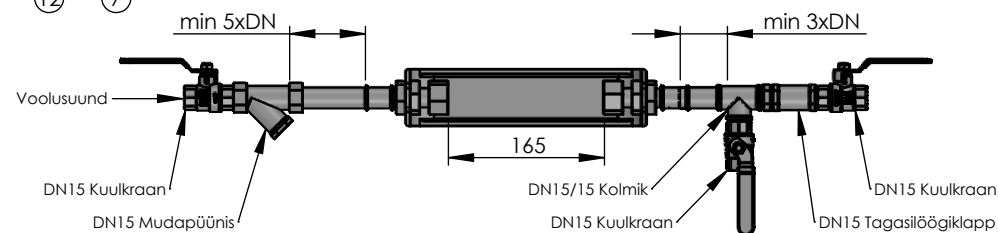

Märkused:
Liikluskõormusega teede alla minevatele plastkaevudele vajalik koormusjaotusplaat.



JOONESTAJA	KUUPÄEV	PROJEKT	TÜÜPJONIS	
Jaanus Kaasik	01.10.2026	KIRJELDUS	VMK ID1200-DN15	
MATERIAL	Polüetüleen	SUURUS	JOONISE NR.	REV.
PIPELIFE EESTI AS		A4	25302	A
PIPELIFE		MÕÖTKAVA 1:30		LEHT 1/1

Teleskoop 630

A

Rotoluuk 800

B



Teenindusava tüüp

A ☐B ☐

Survetoru sügavus maapinnast

H=

mm

Survetoru läbimõõt

D=

mm

Veemõõtja suurus

DN=